

คู่มือ

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน โกไข่การไฟฟ้า
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๓ ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ์
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙๙๗๓๓๖๐๖๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๘๐๑๖๐๐๔๖๓๖๑๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๓๐๑/๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่อยู่ ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐๗๓๒๐๓๖๓๐

ตามที่ ร้าน โกไข่การไฟฟ้า ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| ๑ | พัฒนาระบายอากาศ ประเภทติดกระจก ยี่ห้อ Zeberg รุ่น ๑๒-Ab Rb ,รุ่น ๑๒-Ab R๘ -ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว ตัวละ ๘๕๐ บาท -ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๔ ตัว ตัวละ ๘๕๐ บาท | ๒๓ | ตัว | ๘๗๔.๓๕ | ๒๐,๑๑๐.๐๐ |
| ๒ | พัฒนาระบายอากาศ ประเภทติดผนัง ยี่ห้อ Zeberg รุ่น 12-A2-8 ขนาด ๘ นิ้ว | ๒ | ตัว | ๘๕๐.๐๐ | ๑,๗๐๐.๐๐ |
| (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) | | | | รวมเป็นเงิน | ๒๐,๓๘๐.๐๐ |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๑,๔๒๐.๐๐ |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๑,๘๐๐.๐๐ |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๑๗๖๒๑๐ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ ของสำนัก ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
(นายระเดิน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ น.ส. นรดี โกลไกร
(.....)
โกไข่การไฟฟ้า


วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖ อ.เปรมจิตต์สรพันธ์

อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-215369, แฟกซ์. 073-215360

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๑๗๖๒๑๐


เลขคุมสัญญา ๖๖๐๕๑๔๒๕๖๒๒๘

GLASS VENTILATORS / พัดลมติดกระจก

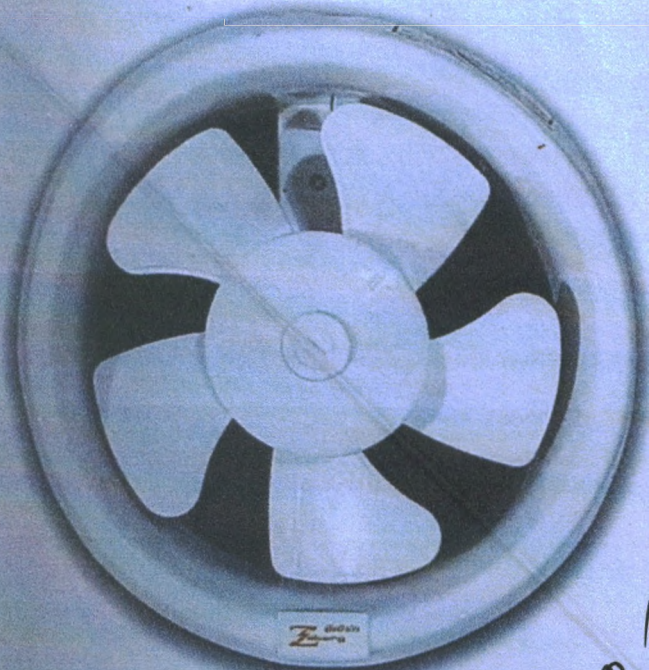

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก เหมาะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย คลังสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม และอื่นๆ เพื่อกำจัดหมอกควัน ความชื้นและมลพิษในห้อง

- ✓ ผลิตจากพลาสติกชนิด ดีไซน์สวยงาม ทนความชื้นได้ดีเยี่ยม
- ✓ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ถ้าความร้อนสูงเกินไป มอเตอร์เดินเฉย
- ✓ มาตรฐาน มอก. 934-2558 รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

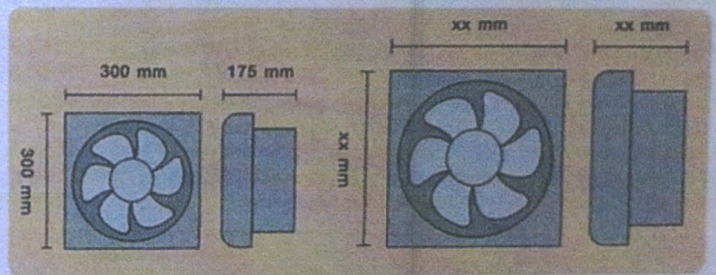

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น...สวระเชอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด... ผู้ชาย

12A2 R6 6 นิ้ว

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

1uF/500V Capacitor

โทร. 073-215369 แฟกซ์. 073-215368

12A2 R8 8 นิ้ว

Thermal protective device

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

Yellow-green line

(ลงชื่อ)..... 0แนบ พยาน

Grounding นางสาวธนพร ปานเล็ก

Motor

| MODEL | DESCRIPTION | DIMENSION (mm) | UNIT PRICE (BATH) | PACKING UNIT |
|---------|-------------|----------------|-------------------|--------------|
| 12A2 R6 | 6 นิ้ว | 300x300x135 | | 6 ตัว/ลัง |
| 12A2 R8 | 8 นิ้ว | 336x336x150 | | 6 ตัว/ลัง |

| SIZE | GLASS THICKNESS | GLASS SIZE (I X I) | HOLE SIZE (ØH) |
|------|-----------------|--------------------|----------------|
| 6" | 3 - 7 mm | > 250 mm | 190 mm |
| 8" | 3 - 7 mm | > 300 mm | 248 mm |

โทร. 073-215369

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร. 073-215369, แฟกซ์. 073-215360






รุ่น 8 นิ้ว




รุ่น 10 นิ้ว

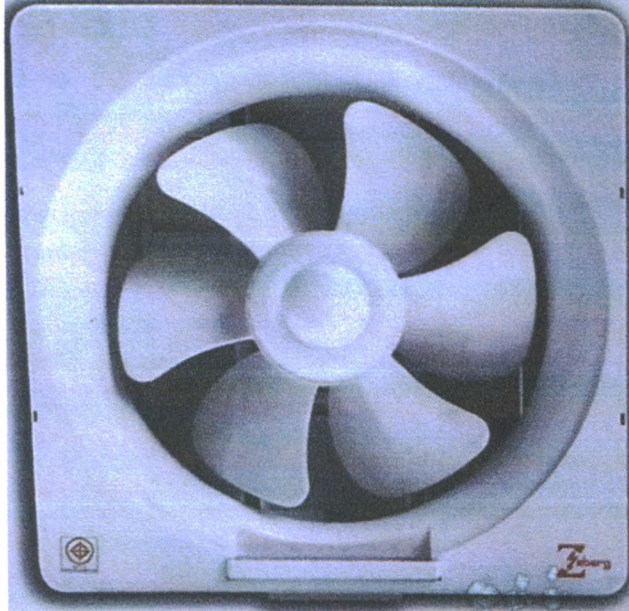

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย คลังสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม และอื่นๆ เพื่อกำจัดหมอกควัน ความชื้นและมลพิษในห้อง

- ✓ ผลิตจากพลาสติกชนิด ดีไซน์สวยงาม ทนความชื้นได้ดียเยี่ยม
- ✓ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ถ้าความร้อนสูงเกินไป มอเตอร์เดินช้าลง
- ✓ มาตรฐาน มอก. 934-2558 รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

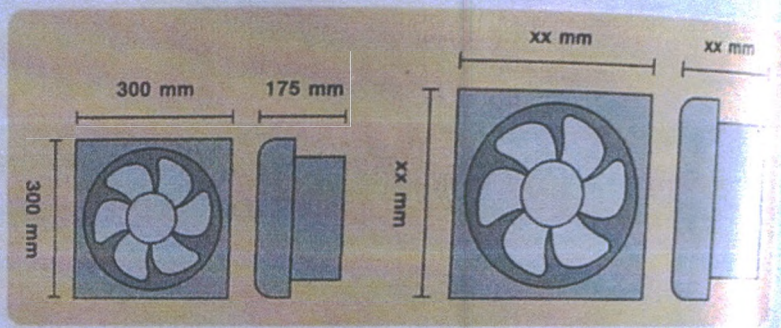

| MODEL | ขนาด | DIMENSION (mm) | กำลังไฟฟ้า (W) | UNIT PRICE (BATH) | PACKING UNIT |
|-----------|---------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 12-A2-8" | 8 นิ้ว | 300x300x135 | 35W | | 8 ตัว/ลัง |
| 12-A2-10" | 10 นิ้ว | 336x336x150 | 40W | | 8 ตัว/ลัง |

วิธีการใช้พัดลมระบายอากาศ

- รุ่น 12-A2-8" อัตราแรงลม 5.5 m³ / min ขนาดเจาะช่องผนัง 240 x240 มม.
- รุ่น 12-A2-10" อัตราแรงลม 6.0 m³ / min ขนาดเจาะช่องผนัง 275 x275 มม.

1. เชื่อมปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220V 50Hz พัดลมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
2. ถ้าต้องการให้พัดลมหยุดทำงาน ให้ถอดปลั๊กออกพัดลมจะหยุดทำงานและกลับทำงานโดยอัตโนมัติ

- (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)
- ข้อแนะนำ
1. ให้อ่านคู่มือการใช้งานทุกครั้งก่อนใช้
 2. พัดลมนี้ใช้สำหรับระบายอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง
 3. ไม่ควรติดตั้งพัดลมในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือใกล้เตาไฟ หรือในอาคารที่เป็นอันตราย
 4. ไม่เปิดพัดลมใกล้ผนังปูน หรือผนังที่ชื้นเกินไป
 5. ถ้าเปิดพัดลมทิ้งไว้ตลอดเวลา ควรเปิดหน้าต่าง หรือประตู เพื่อให้อากาศถ่ายเท
 6. ถ้าพบเสียงผิดปกติขณะเปิดพัดลม หรือมีกลิ่นเหม็น ควรหยุดใช้งานทันที
 7. ถ้าปลั๊กไฟหลวม หรือปลั๊กไฟชำรุด ควรเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่
 8. หากชิ้นส่วนของพัดลม เช่น ใบพัด หลวม ผ่ากรงใบพัด เกิดชำรุด ลงสนิม เปลี่ยนสี หรือการติดตั้งพัดลมกระพือลมหรือรบกวนผู้อื่น ควรแจ้งช่างซ่อม
 9. หากชิ้นส่วนของปลั๊กไฟ เช่น ปลั๊กไฟ มอเตอร์ หลวม ในกรณีติดตั้งบนผนัง
 10. หากสายดินชำรุด หรือไม่มีสายดิน ควรให้ช่างติดตั้งสายดิน

