



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ฟาต้า จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๗๖๔๔๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๕๕๓๓๐๐๑๐๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๗๓๗/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่อยู่ - ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ฟาต้า จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้อ TASAKI รุ่น FUNE๑๙-AF ๑/CHAE๑๙-AF๑R ประหยัดไฟ เบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง หมายเหตุ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย	๑	ตัว	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐
(สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๙๓.๔๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๔๐๖.๕๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑,๕๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๒. ครบกําหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา -

๔. ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

๕. สนวนสิทธิคำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสนวนสิทธิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๘๘๙๕๕ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู กองพัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายวิเศษ เอี่ยมอรรถ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๘๘๙๕๕

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๑๔๑๘๕๘๙๐

ใบเสนอราคา
QUOTATION

บริษัท ฟาต้า จำกัด

บ้านเลขที่ ๑๓๓ ถนนเทศบาลสง ตำบล สะเตง

อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา ๙๕๐๐๐

โทร. ๐๖๑-๗๓๕๖๖๗๗ , ๐๘๖-๕๕๑๕๘๒๐, ๐๘๑-๘๙๗๖๔๔๙

Fata

เรียน : Attn : นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ :Date:

อ้างถึง : Ref :

เลขที่ : Quotation No:

สิ่งที่ส่งมาด้วย : Attached :

กำหนดยื่นราคา : Validity :๓๐ วัน

บริษัท ฟาต้า จำกัด มีความยินดี ขอเสนอราคาสินค้าที่ท่านสนใจตามราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

We are pleased to quote price and for the requested products a followed

ลำดับที่	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	จำนวนเงิน
Item	Description	Quantity	unit	Price	Amount
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๑๘๐๐๐ BTUยี่ห้อ TASAKI รุ่น FUNE๑๙-AF๑/CHAE๑๙-AF๑R พร้อมติดตั้ง	๑	เครื่อง	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม	สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			TOTAL	๒๑,๕๐๐.๐๐

หมายเหตุ

ชำระเงิน : Terms of payment:

กำหนดส่งมอบ: Delivery Date: ภายใน ๓๐ วัน

หมายเหตุ : Remarks: ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคาและเงื่อนไขดังกล่าวที่เสนอมานี้คงได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดีและได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเวลาอันใกล้

We hope that our quotation would be of much favorable for your consideration and have been of service to you very soon

ขอแสดงความนับถือ
Very sincerely yours

(นายอานวย เอียววงษ์เจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ
Very sincerely yours

(นายจำนงค์ เอียววงษ์เจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ซื้อ

(นายระเด่น ชะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



คุณลักษณะ

๑.ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐BTU

๒.ราคารวมค่าติดตั้ง

๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐๐๐๐ บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕

๔.เครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖.มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๗.๑ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

TASAKI แบบแขวน ประหยัดไฟ เบอร์ ๕

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- แรงลมระดับเทอร์โบ
- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง
- Tasaki Plasma & Ionizer(option)
- Auto Swing ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง อัตโนมัติ (option)
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU

STANDARD FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบมีสาย หรือ ไร้สาย
- Factory Charged ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นัท
- Capillary tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา แบบแคปทิวบ์
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบผงต้านการกัดกร่อน
- DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Auto Swing ปรับทิศทางลมด้านหน้าอัตโนมัติ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

CONDENSING UNIT

- มี Service Valve วาล์วบริการ
- Filter drier ฟیلเตอร์ดรายเออร์(สำหรับรุ่น ๒๘,๐๐-๔๐,๐๐๐BTU/HR)
- Fully Charged R-๓๒ ชาร์จน้ำยา R-๓๒ เต็มระบบ
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบแฟรน์ท
- Compressor Motor Internal Overload โอเวอร์โหลดภายในคอมเพรสเซอร์

Description

SEER : ๑๒.๘๗ BTU/hW (ค่าไฟประหยัดตามฤดูกาล)

การรับประกัน : รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี และรับประกันอะไหล่อื่นๆ ๒ ปี



(ลงชื่อ)ผู้ซื้อ
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)ผู้ขาย
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

FUNE-AF1

Series

CONDENSING CHAE

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบตั้งถาวร หรือ ไร้สาย
- Factory Charged N₂ ถาร์ฟไม่โดนอากาศโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- ถอดเครื่องทำความเย็น แพร่สัน
- Capillary Tube อุปกรณ์ปรับความดันในระบบ
- แบบแยกตัว
- Air Filter แพร่กรองอากาศ
- Coated Fin Coil for Anti Corrosion
- คอยล์เคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Auto Swing ปรับทิศทางลมตามมุมเข้าลม

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Filter drier ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- (สำหรับรุ่น 28,000-40,000 BTU/HR)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- ถอดเครื่องทำความเย็น แพร่สัน
- Compressor Motor Internal Overload
- ไมโครสวิตช์ภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Fully Charged R-32 ถาร์ฟเต็ม R-32


OPTION

FAN COIL UNIT


- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบพลาสมาไอออน
- Air Purifier ฟิลเตอร์อากาศ
- Auto Sweep ปรับทิศทางลมตามมุมเข้าลม

SPECIFICATIONS

STANDARD



FAN COIL UNIT : สำหรับติดตั้งภายใน



FAN COIL UNIT : สำหรับติดตั้งภายนอก



CONDENSING UNIT



FAN COIL UNIT รุ่นมาตรฐาน		FUNE13-AF1	FUNE19-AF1	FUNE25-AF1	FUNE28-AF1	FUNE30-AF1	FUNE33-AF1	FUNE36-AF1	FUNE38-AF1	FUNE40-AF1	FUNE42-AF1	FUNE45-AF1	FUNE48-AF1	FUNE50-AF1		
CONDENSING UNIT รุ่นมาตรฐาน		CHAE13-AF1	CHAE19-AF1	CHAE25-AF1	CHAE28-AF1	CHAE30-AF1	CHAE33-AF1	CHAE36-AF1	CHAE38-AF1	CHAE40-AF1	CHAE42-AF1	CHAE45-AF1	CHAE48-AF1	CHAE50-AF1		
MIN AIR FLOW ปริมาณลม		CFM	455	637	842	944	1,012	1,012	1,103	1,103	1,206	1,206	1,274	1,274	1,342	1,342
MIN COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น		BTU/HR	13,648	19,107	25,249	28,320	30,367	30,367	33,096	33,096	36,167	36,167	38,214	38,214	40,262	40,262
POWER INPUT (กำลังไฟฟ้า)		WATT	1,108	1,584	2,078	2,405	2,405	2,581	2,578	2,810	2,811	3,078	3,070	3,256	3,250	3,430
ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราประสิทธิภาพการทำความเย็น		BTU/HR-WATT	13.08	12.97	12.90	12.50	12.50	12.49	12.50	12.50	12.50	12.48	12.51	12.46	12.49	12.46
TIS, NO.1153-2557 / NO.2134-2553			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CHILLING COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น		WATT	4,000	5,600	7,400	8,300	8,300	8,900	8,900	9,700	9,700	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800
POWER INPUT (กำลังไฟฟ้า)		WATT	1,108	1,584	2,078	2,405	2,405	2,581	2,578	2,810	2,811	3,078	3,070	3,256	3,250	3,430
PERFORMANCE (COP) อัตราประสิทธิภาพการทำความเย็น		WATT/WATT	3.61	3.58	3.56	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.44	3.45	3.44	3.45	3.44
POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า		V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
COOLING COIL ฟิล์มทองแดง		TYPE	ALUMINUM COATED FIN & 8 INCH GROOVED COPPER TUBE ฟิล์มทองแดงกับท่อทองแดง													
FAN พัดลม		TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER พัดลมชนิดโค้งหน้า													
QUANTITY จำนวน		EA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTOR มอเตอร์พัดลม		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD													
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า		WATT	69	69	69	69	93	93	163	163	163	163	163	163	163	163
FULL LOAD AMPERES ฟิลล์โหลดแอมป์		A	1.67	1.67	1.67	1.67	2.13	2.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13
QUANTITY จำนวน		EA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH x DEPTH x HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง)		(mm.)	980/246/690	980/246/690	980/246/690	980/246/690	980/246/690	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710	1040/271/710
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง		KG	36.5	36.5	37	37	37	48.5	48.5	70	70	70	70	70	70	70
POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า		V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR มอเตอร์คอมเพรสเซอร์		TYPE	ROTARY													
CONDENSING COIL ฟิล์มทองแดงกับท่อทองแดง		TYPE	ALUMINUM BARE FIN & 8 INCH GROOVED COPPER TUBE ฟิล์มทองแดงกับท่อทองแดง													
FAN พัดลม		TYPE	PROPELLER FAN 1000mm พัดลม													
MOTOR มอเตอร์พัดลม		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD													
POWER OUTPUT (กำลังไฟฟ้า)		WATT	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
RATED LOAD AMP.		A	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
QUANTITY จำนวน		EA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH x DEPTH x HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง)		(mm.)	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/710
UNIT WEIGHT น้ำหนัก		KG	56	56	65	65	65	65	70	70	70	70	78	78	78	78
GERANT ผลิตภัณฑ์		TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
RING DEVICE อุปกรณ์ปรับความดัน		TYPE	CAPILLARY TUBE (FAN COIL UNIT)													
SECTION ภาชนะ	SUCTION ฟิล์มทองแดง	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID ฟิล์มทองแดง	inch OD.	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ฟิล์มทองแดง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

marks
specification is subjected to change without noticed
ing capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Ranong Samuthrakarn 10540






FUNE-AF1 Series

CONDENSING CHAE

13,000 - 40,000 BTU/HR

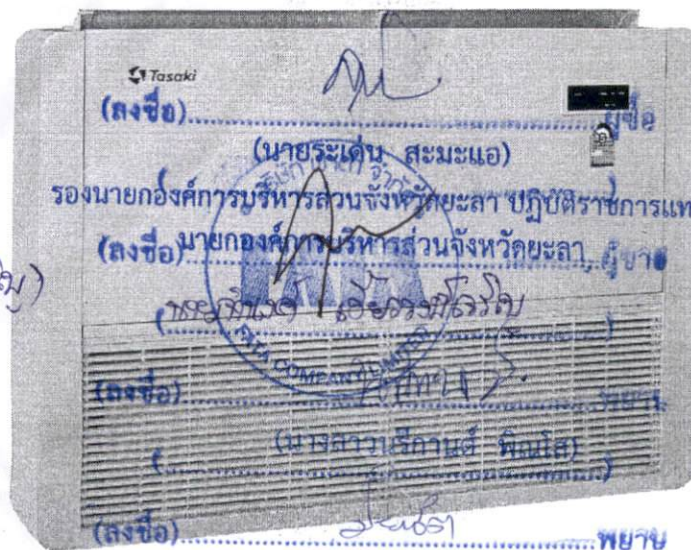

13,000 - 40,000 BTU/HR



- DC motor เสียงเงียบ
- ระบบน้ำยาใหม่ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

R-32
Refrigerant



Remote
Controller
แบบไร้สาย



Remote
Controller
แบบมีสาย